



**INTEGRAZIONI  
VIA**

Page : 1/1

Via Giacomo Puccini, 8/10  
50069 Sieci – Pontassieve (F)  
Tél : 055 832931

IMPIANTO I CIPRESSI

**DDC**

**5226**

**S**

**23**

**A**

Signe

Activité

LS

Chrono

Rév.


Numéro du document

**ALLEGATO 3 G SPEC 5226 S 0023 A**


Tél : 055 8329

Contenuto polveri monte/valle Elettrofiltro (milligrammi/Nmc)											
Granulometri polveri (micron)											
0,1		1		4		7		10		15	
monte	valle	monte	valle					monte	valle	monte	valle
200	24	190	13	800	23	1000	18	1500	10	2400	10

Granulometria(micron)	monte	valle
0,1	200	24
1	190	13
4	800	23
7	1000	18
10	1500	10
15	2400	15
Tot mg/Nmc	6090	103

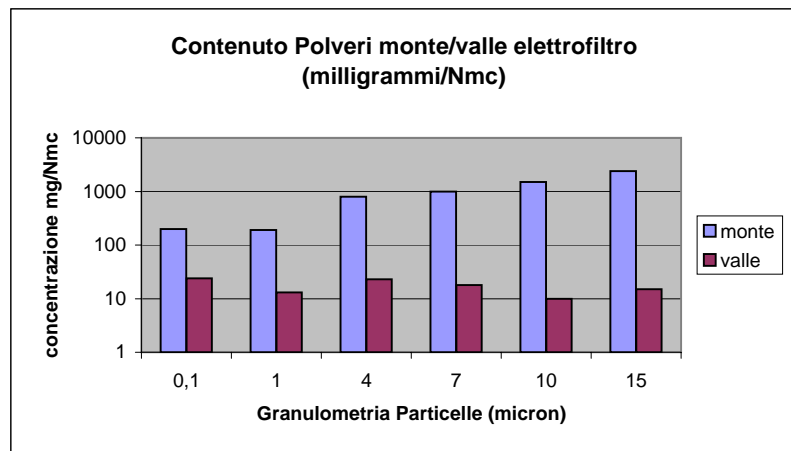


Rendimento Filtrazione	
0,1	88,000
1	93,158
4	97,125
7	98,200
10	99,333
15	99,375
Tot mg/Nmc	98,309

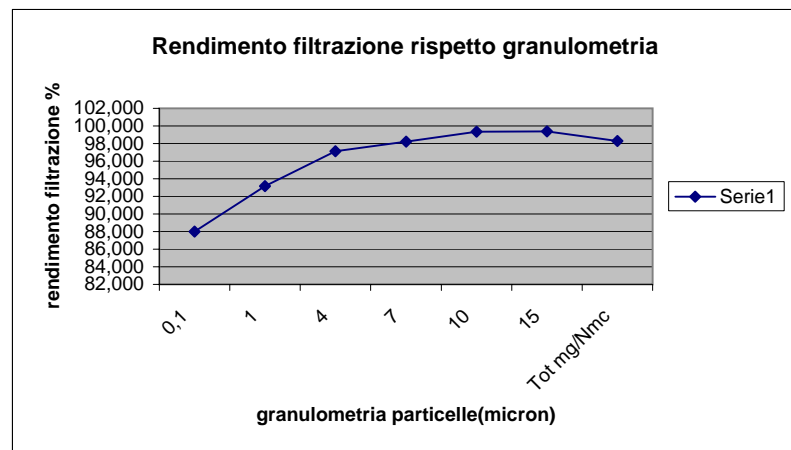

Fumi di combustione (carbone & rifiuti cartacei) concentrazione polveri monte/valle filtro a maniche (microgrammi/Nmc)															
Tél : 055 832931															
11,2		5,6		2,8		1,4		0,71		0,35		0,17		0,085	
157000	5	510000	15	474000	27	158000	20	14000	15	6000	11,5	4500	5	3500	7


Bilancio polveri in microgrammi/Nmc

	monte filtro	valle filtro
11,2	157000	5
5,6	510000	15
2,8	474000	27
1,4	158000	20
0,71	14000	15
0,35	6000	11,5
0,17	4500	5
0,085	3500	7
<b>Totale</b>	<b>1327000</b>	<b>105,5</b>
<b>mg/Nmc</b>	<b>1327</b>	<b>0,1055</b>

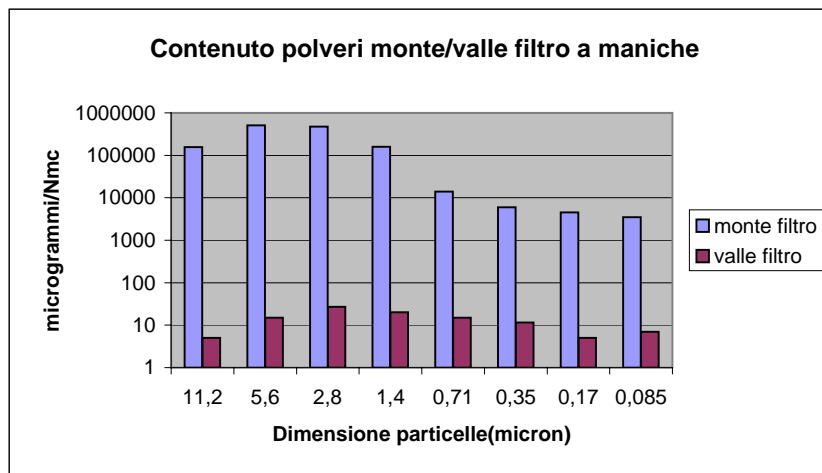

Rendimento Filtrazione

11,2	99,997
5,6	99,997
2,8	99,994
1,4	99,987
0,71	99,893
0,35	99,808
0,17	99,889
0,085	99,800
<b>Totale</b>	<b>99,992</b>

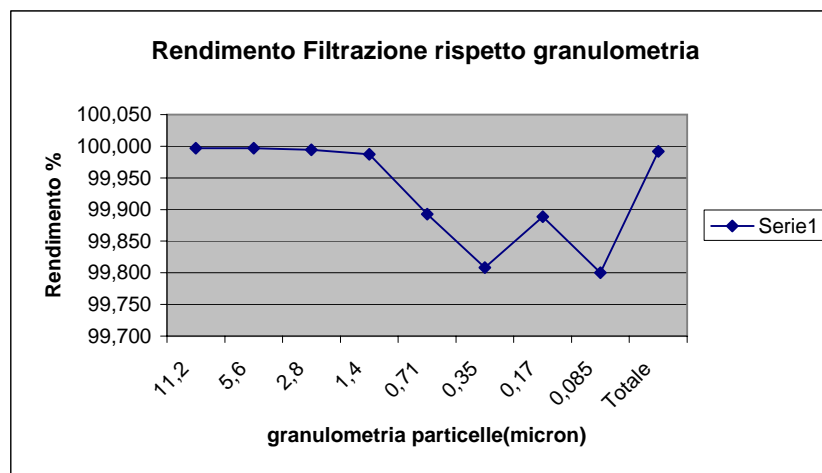

ALLEGATO 3 G SPEC 5226 S 0023 A foglio 3

Impianto di Gioia Tauro( maniche in Gore-Tex)				
Tél : 055 832931	mg/Nmc	Uscita Filtro a maniche 1	mg/Nmc	Efficienza Filtrazione %
Prova 1	1900	Prova 1	1,3	99,932
Prova 2	1700	Prova 2	1,9	99,888
Prova 3	2200	Prova 3	0,6	99,973

Uscita Ciclone 2	mg/Nmc	Uscita Filtro a maniche 2	mg/Nmc	Efficienza Filtrazione %
Prova 1	1300	Prova 1	0,6	99,954
Prova 2	1300	Prova 2	0,1	99,992
Prova 3	1800	Prova 3	0,1	99,994

Impianto di Vercelli (maniche in Rayton Rastex)				
Uscita Elettrofiltro	mg/Nmc	Uscita Filtro a maniche	mg/Nmc	Efficienza Filtrazione %
Prova 1	47,2	Prova 1	1,0	97,881
Prova 2	61,7	Prova 2	1,9	96,921